


**Dati dimensionali / Ratings data sheet**


Pos.	Descrizione Description	Modello / Type	
		CPZ	
	Modello Type	<b>1500</b>	<b>2000</b>
<b>Cod.</b>	Codice Code	A620067	A620070
	Capacità Capacity (lt.)	1500	2000
<b>H</b>	Altezza Height (mm)	1860	2050
<b>L</b>	Lunghezza Length (mm)	1760	1910
<b>P</b>	Larghezza Width (mm)	640	695
<b>A</b>	Altezza attacco DN4 DN4 connection height (mm)	75	75
<b>B</b>	Altezza foro DN2 DN2 hole height (mm)	1555	1705
<b>C</b>	Altezza attacco DN3 inferiore DN3 lower connection height (mm)	75	75
<b>D</b>	Altezza attacco DN3 superiore DN3 upper connection height (mm)	1555	1705
<b>E</b>	Interasse attacchi inferiori Distance between lower connections (mm)	140	140
<b>F</b>	Interasse attacchi superiori Distance between upper connections (mm)	140	140
<b>DN1</b>	Diametro foro d' ispezione Inspection hole diameter (mm)	300	300
<b>DN2</b>	Diametro foro Hole diameter (mm)	28	28
<b>DN3</b>	Diametro attacco Connection diameter (mm)	1"1/2	1"1/2
<b>DN4</b>	Diametro attacco Connection diameter (mm)	3/4"	3/4"

**Tabella materiali / Part list**

Pos.	Descrizione Description	Materiale Material	Quantità Quantity	Ricambi Spare parts
<b>1</b>	Serbatoio Cylinder	Polietilene Polyethylene LLDPE	1	-
<b>2</b>	Coperchio Cover	Polipropilene Polypropylene PP	1	1
<b>3</b>	Bocchettone Connection	Polipropilene Polypropylene PP	2	2
<b>4</b>	Guarnizione Gasket	Gomma Rubber EPDM	2	2
<b>5</b>	Ghiera Ring nut	Polipropilene Polypropylene PP	2	2
<b>6</b>	Bocchettone Connection	Polipropilene Polypropylene PP	1	1
<b>7</b>	Guarnizione Gasket	Gomma Rubber EPDM	1	1
<b>8</b>	Ghiera Ring nut	Polipropilene Polypropylene PP	1	1

## Installazione in serie serbatoi in polietilene

### Multiple tank side by side installation

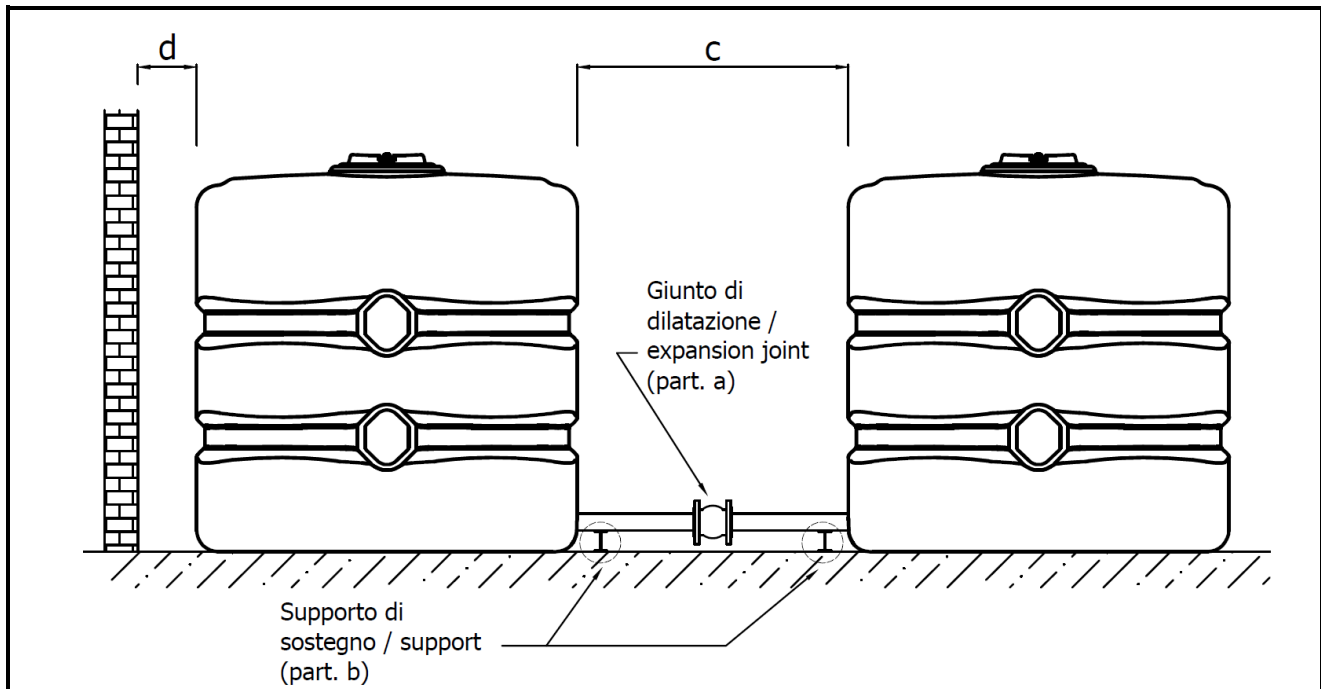

#### ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE:

1. Collegare i serbatoi solo con tubazioni flessibili;
2. installare nelle tubazioni di collegamento dei serbatoi un giunto di dilatazione (particolare a);
3. prevedere dei supporti di sostegno (particolare b) per le tubazioni;
4. se vengono installati raccordi, valvole di intercettazione ecc., questi non devono vincolare le tubazioni;
5. installare i serbatoi mantenendo un' adeguata distanza (quota c) tale da permettere libera dilatazione tra loro durante la fase di riempimento;
6. se i serbatoi vengono installati in prossimità di un struttura murale, mantenere un' adeguata distanza (quota d) tale da permettere libera dilatazione del serbatoio durante la fase di riempimento.

#### INSTALLATION INSTRUCTION:

1. Do not connect directly to rigid piping;
2. provide an expansion joint on piping connections between the tanks (part. a);
3. provide retaining supports for pipes (part. b);
4. solid piping may contribute to premature failure of the tank and fittings. Connections/valves must not bind the pipes;
5. place the tank wisely, proper placement to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension c);
6. if the tanks are placed in confined spaces follow proper entry procedures. Keep enough clearance around the tank to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension d).